


Plan de pose des câbles

Nom du produit : Resistent

Numéro de version : 01

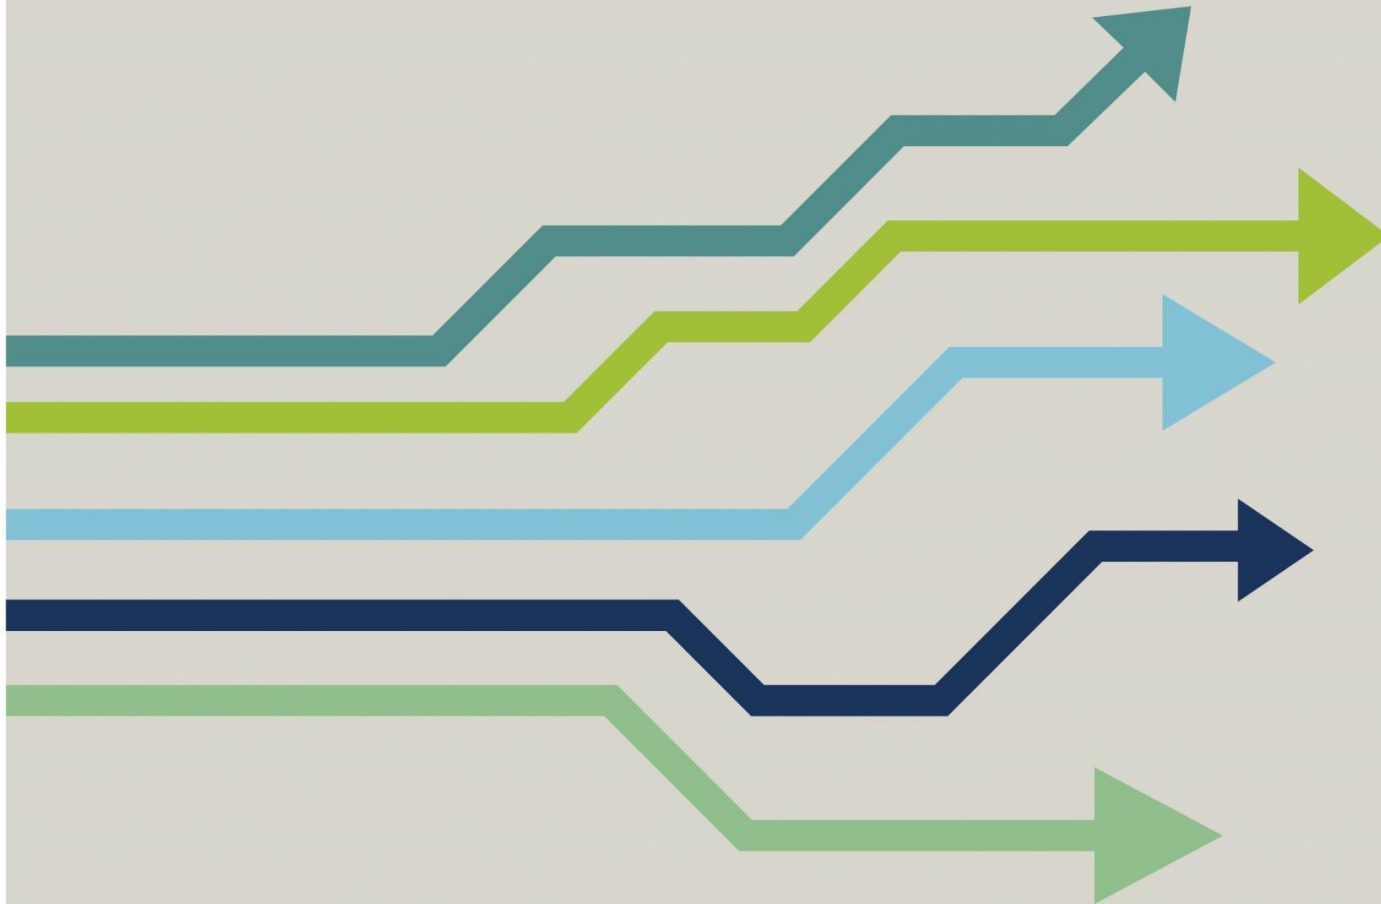

Genau
mein
Klima.

KAMPMAN

Informations sur la pose des câbles :

Les indications suivantes concernant les types de câbles et la pose des câbles doivent être respectées en tenant compte de la norme VDE 0100.

L'installation, l'utilisation et l'entretien de ces appareils doivent être conformes aux lois, normes, prescriptions et directives en vigueur dans le pays concerné.

Sans * : NYM-J. Le nombre de conducteurs nécessaires, y compris le conducteur de protection, est indiqué sur le câble. Les sections ne sont pas indiquées, car la longueur du câble est prise en compte dans le calcul de la section.

*) : Câble blindé, J-Y(ST)Y 0,8mm. Pose séparée des lignes à courant fort.

**) : Câble blindé torsadé par paires, par exemple UNITRONIC® BUS LD 2x2x0,22, UNITRONIC® BUS LD 3x2x0,22. Poser séparément des lignes à courant fort.

- En cas d'utilisation d'autres types de câbles, ceux-ci doivent être au moins équivalents.

- Les bornes de raccordement sur l'appareil sont adaptées à une section de fil maximale de 2,5 mm², la fiche secteur à une section de fil maximale de 4,0 mm².

- En cas d'utilisation de disjoncteurs différentiels, ceux-ci doivent être au moins sensibles à la fréquence mixte (type F). Pour le dimensionnement du courant de défaut assigné, il convient de respecter les prescriptions de la norme DIN VDE 0100 parties 400 et 500.

- Pour la conception de l'alimentation secteur et de la protection par fusible (C16A, max. 10 appareils), les données électriques du tableau ci-dessous doivent être respectées.


- Les câbles pour les signaux de données ou de bus sont représentés avec le blindage raccordé d'un côté. Les câbles pour signaux analogiques sont représentés avec un blindage non raccordé. En raison des conditions de construction ou locales et selon le type et l'importance des influences perturbatrices, qui peuvent être causées entre autres par des champs magnétiques et/ou électriques dans des plages de fréquences élevées et/ou basses, un raccordement différent du blindage (raccordé des deux côtés ou non raccordé) peut s'avérer nécessaire. Ceci doit être vérifié par le client et, le cas échéant, être réalisé différemment des indications figurant dans la documentation !

Électromécanique :


- Longueur de câble entre le régulateur de vitesse et le dernier appareil : 100 m maximum, à partir de 20 m, poser le blindage d'un côté.

- Longueur de câble entre le thermostat d'ambiance et la sonde de température ou le contact de commutation : 50 m maximum.


- Longueur de câble entre le régulateur de vitesse et la sonde de température ou le contact de commutation : 100 m maximum.

	Bearbeiter:	Projekt: Test, Ort	informations générales	Blatt-Nr.:	 Genau mein Klima.
	Erstelldatum: 06.02.2024	Projekt-Nr.:		2 von 11	



**Tension de réseau
230V**
Protection des fusibles sur site.
Voir le tableau «Données électriques» pour plus d'informations.



**Resistent
Électromécanique
Appareil n° 1**

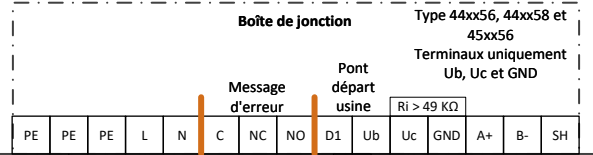

**Resistent
Électromécanique
Appareil n° 2**

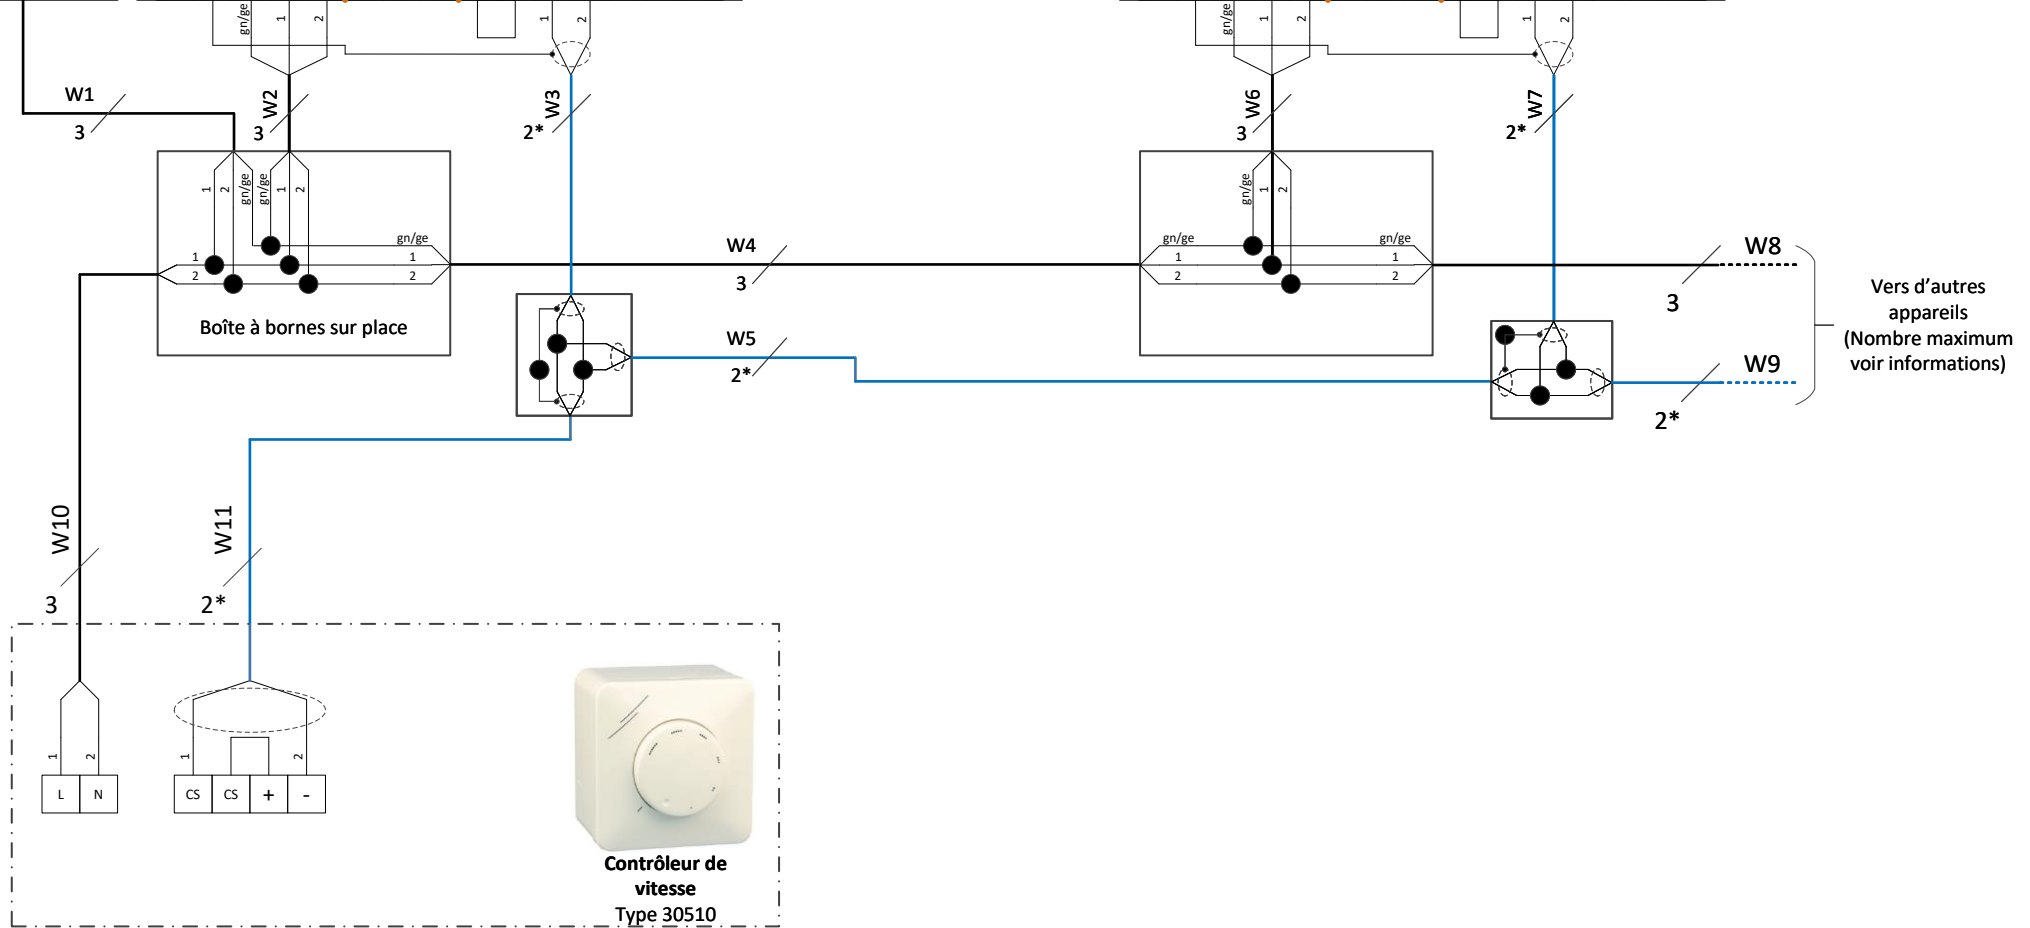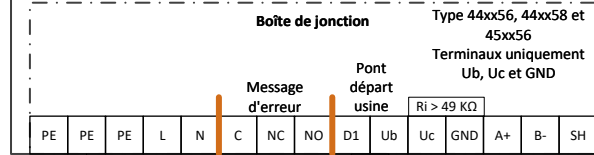

Vers d'autres
appareils
(Nombre maximum
voir informations)


Bearbeiter: Ersteldatum: 06.02.2024	Projekt: Test, Ort	Resistent, électromécanique, Contrôleur de vitesse Type 30510	Blatt-Nr.: 3 von 11	
	Projekt-Nr.:			

**Tension de réseau
230V**
Protection des fusibles sur site.
Voir le tableau «Données électriques» pour plus d'informations.





Tension de réseau 230V		
L	N	PE
1	2	gn/ge

**Resistent
Électromécanique
Appareil n° 1**

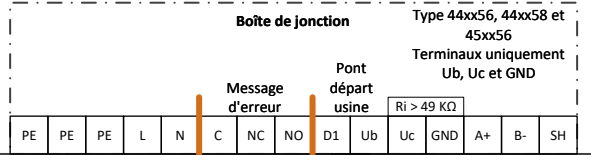

**Resistent
Électromécanique
Appareil n° 2**

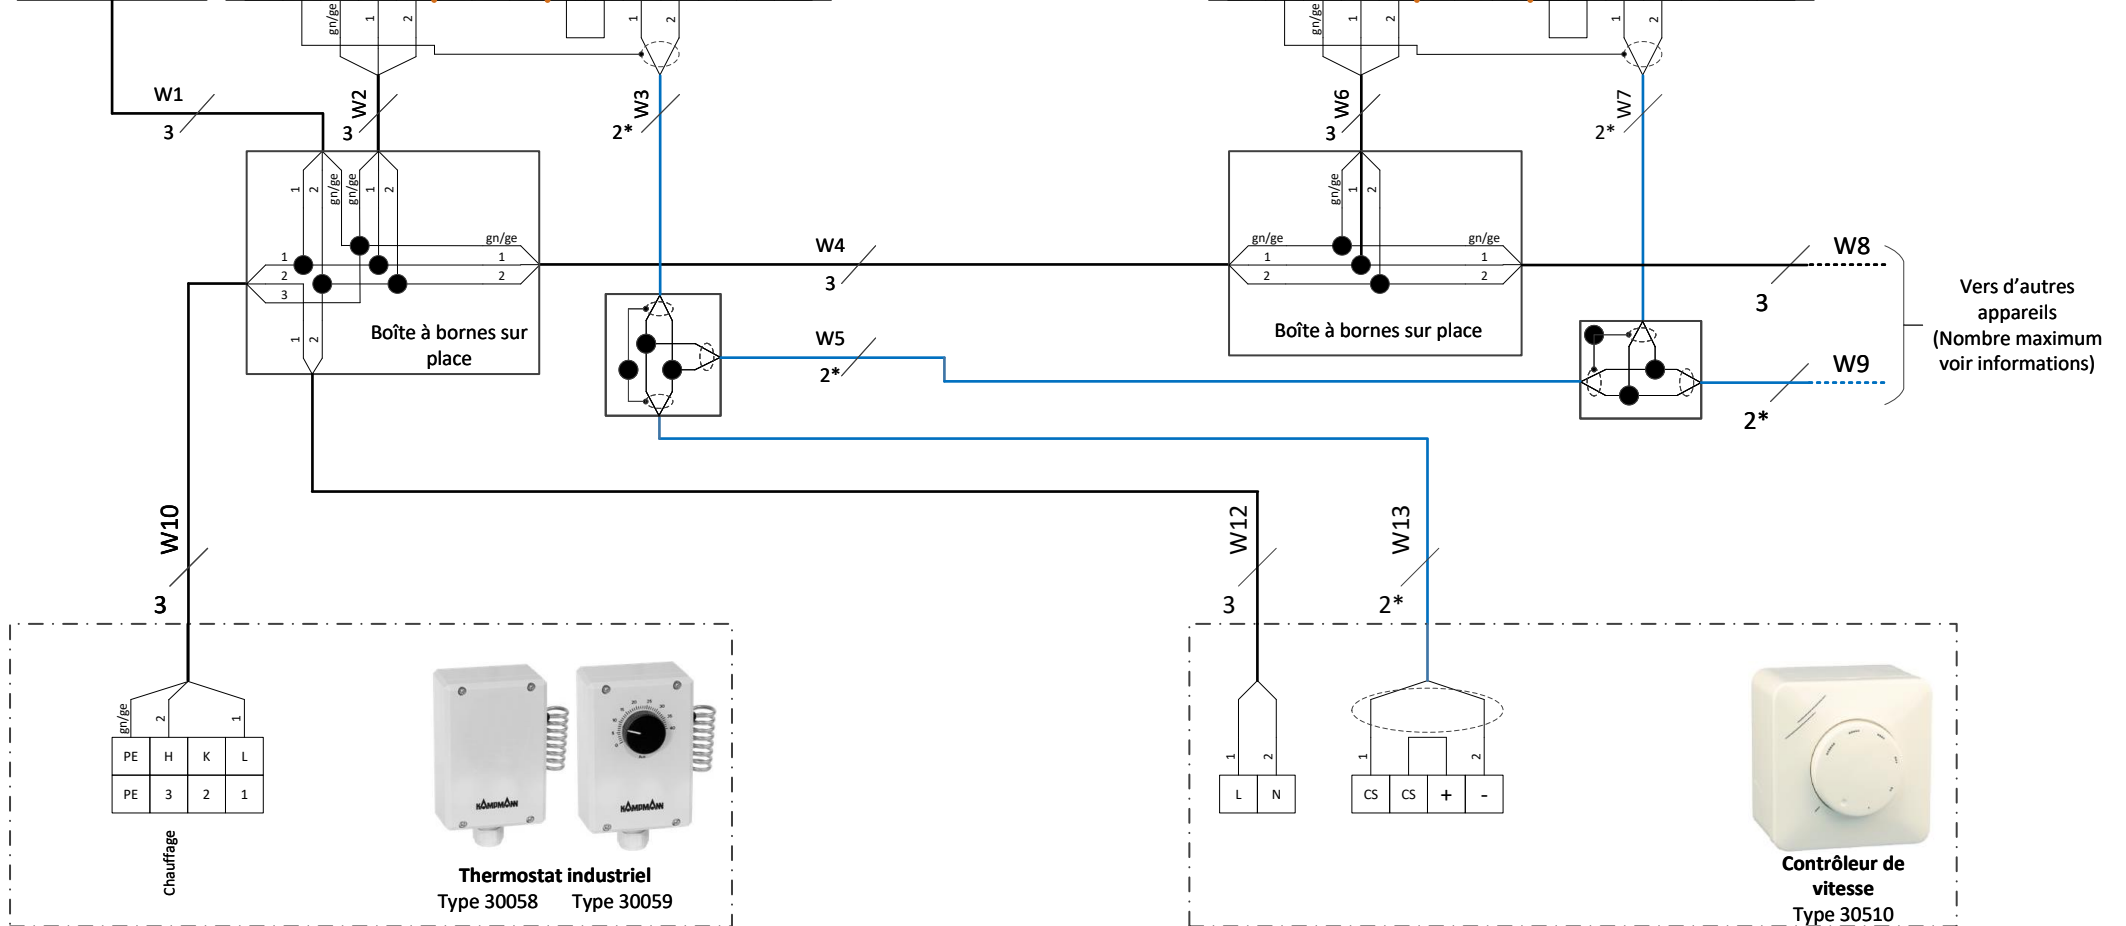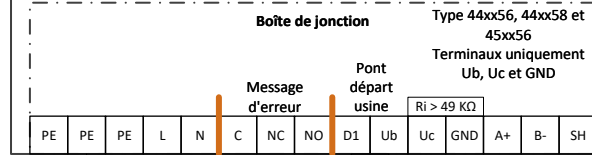


Bearbeiter:	Projekt: Test, Ort
Erstelldatum: 06.02.2024	Projekt-Nr.:

Resistent, électromécanique,
Contrôleur de vitesse Type 30510 avec
Thermostat industriel Type 30058/30059


Blatt-Nr.:
4 von 11





**Tension de réseau
230V**
Protection des fusibles sur site.
Voir le tableau «Données électriques» pour plus d'informations.



**Resistent
Électromécanique
Appareil n° 1**

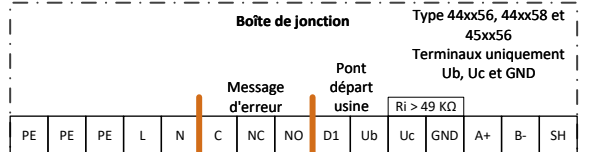

**Resistent
Électromécanique
Appareil n° 2**

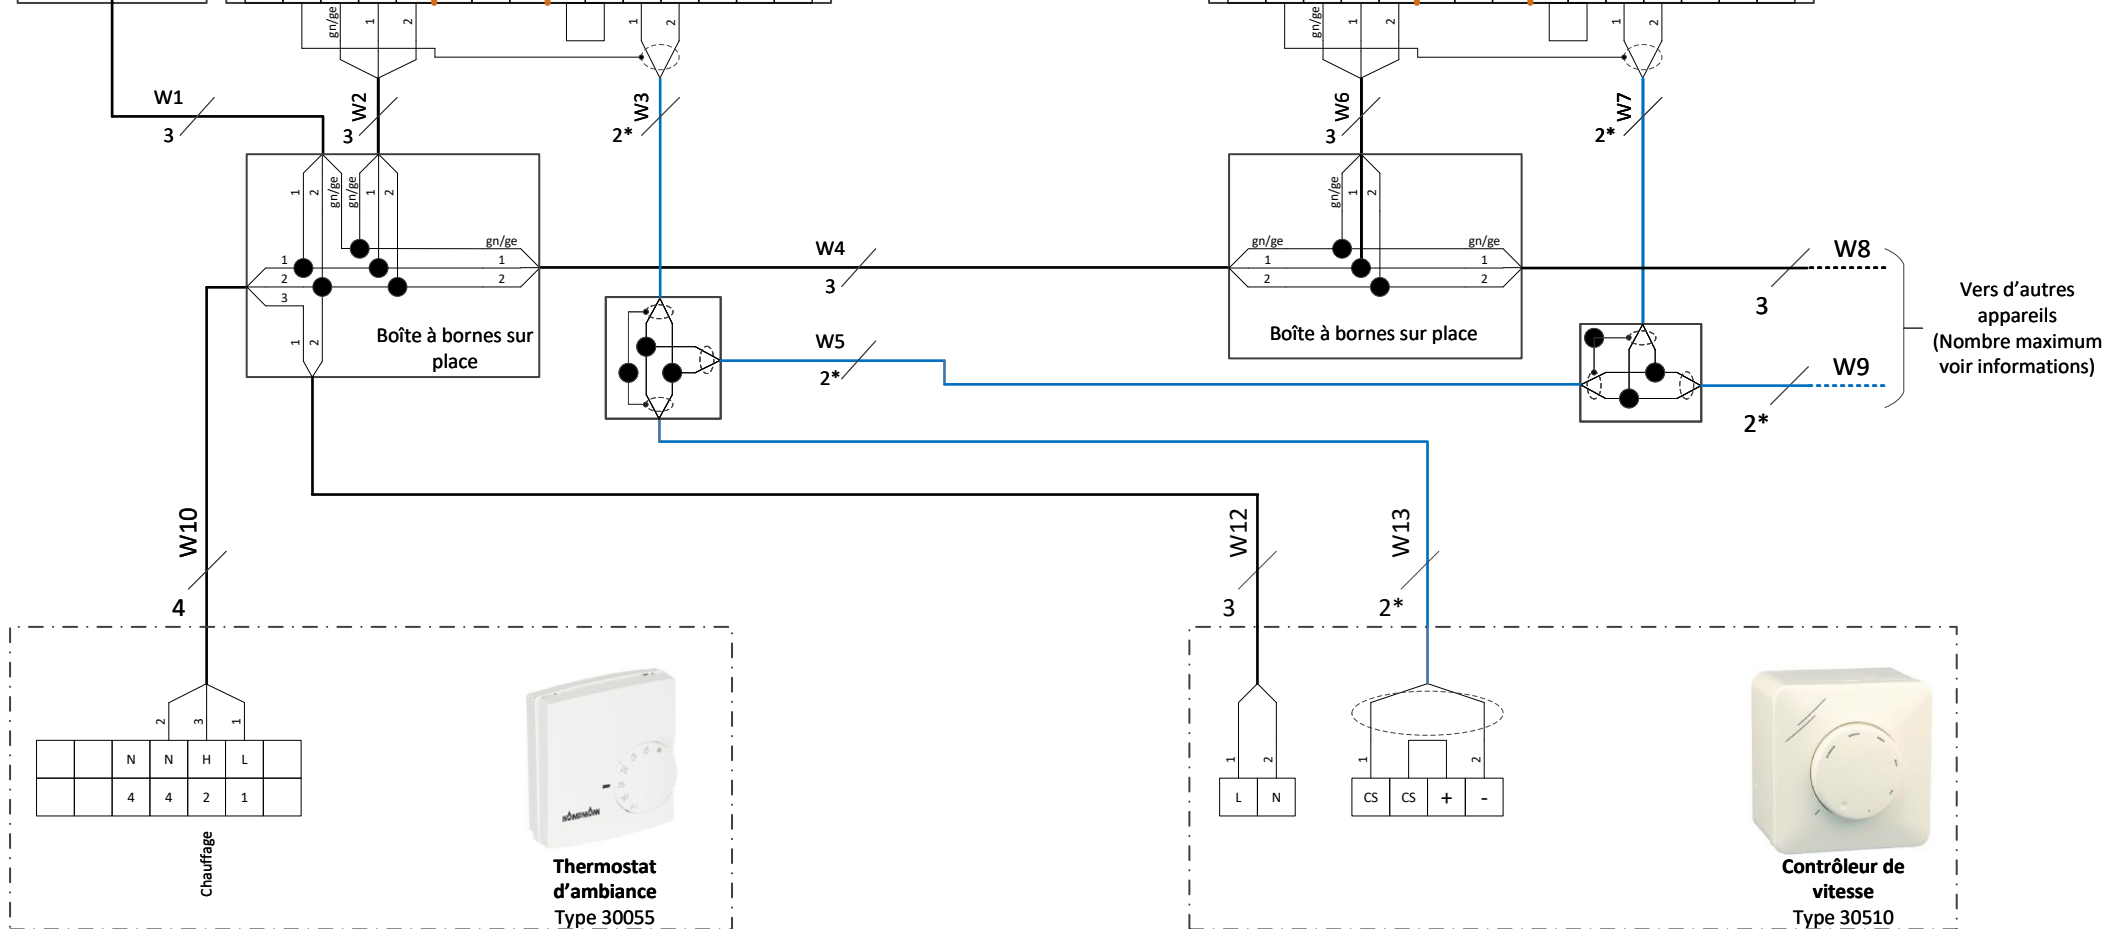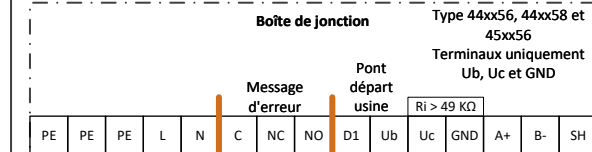

Chauffage








	N	N	H	L	
	4	4	2	1	

Thermostat d'ambiance Type 30055

Contrôleur de vitesse Type 30510


L	N	CS	CS	+	-
---	---	----	----	---	---

Tension de réseau 230V
Protection des fusibles sur site.
Voir le tableau «Données électriques» pour plus d'informations.

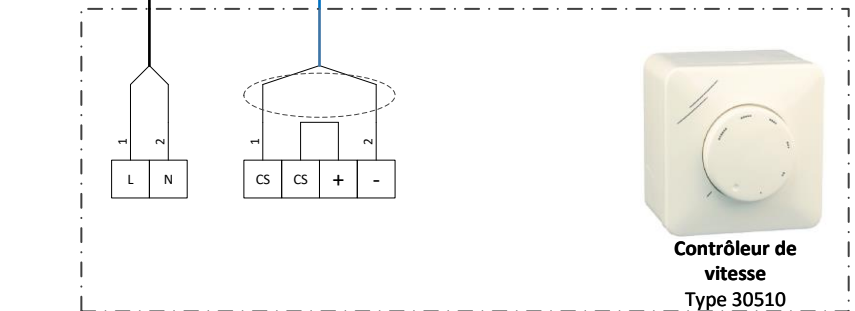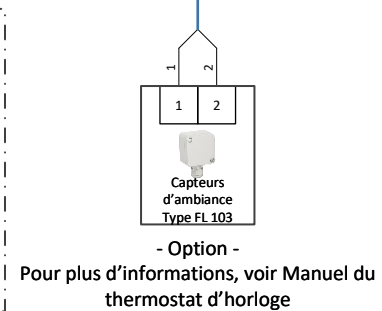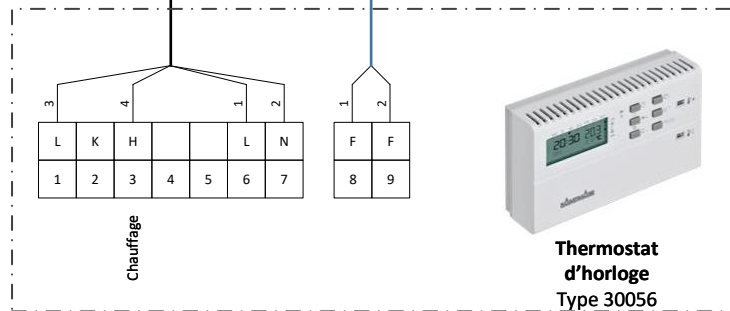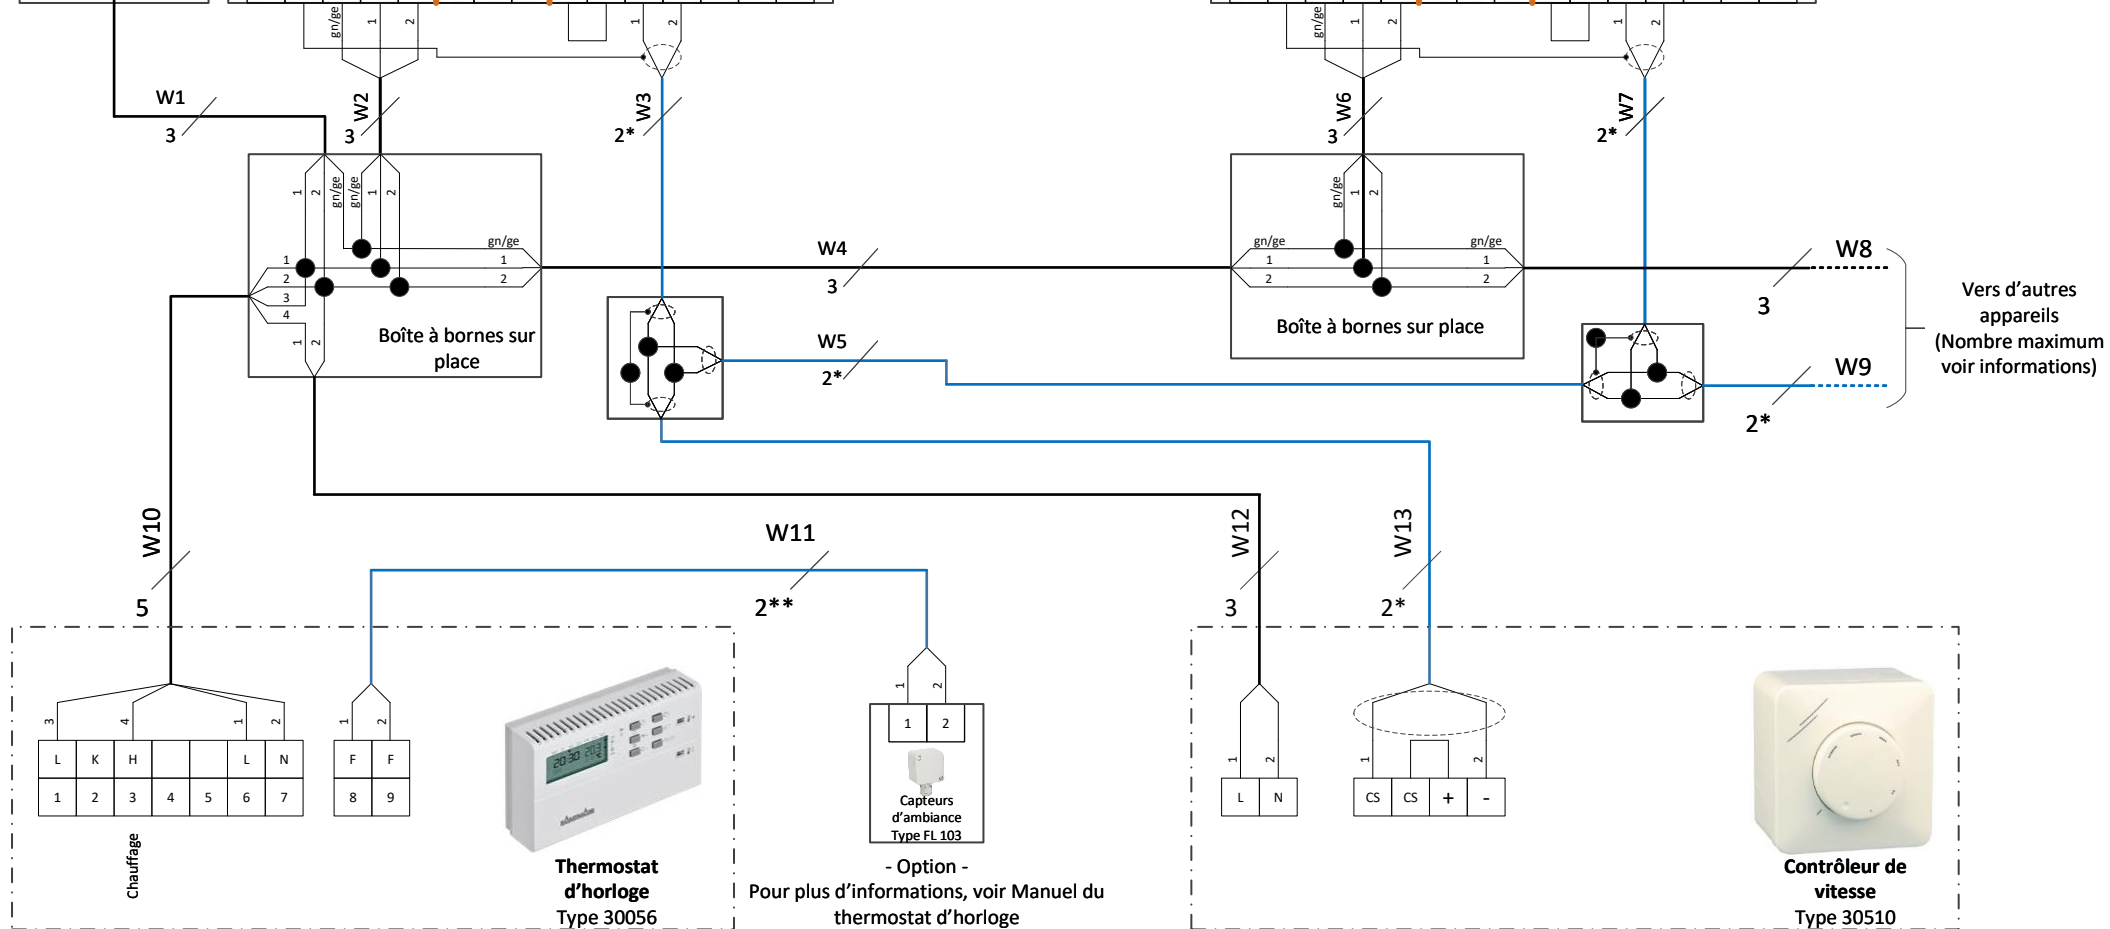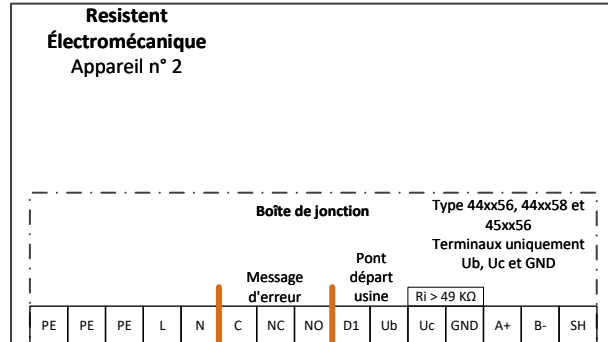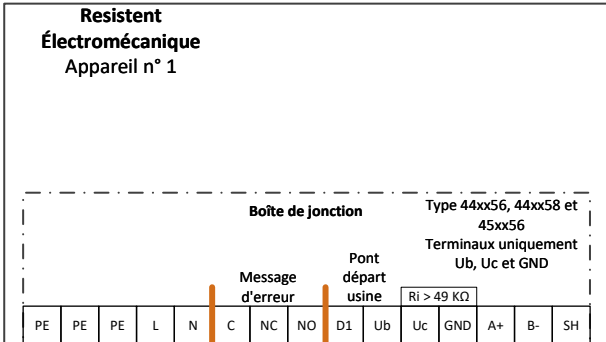


Bearbeiter: Erstelldatum: 06.02.2024	Projekt: Test, Ort	Resistant, électromécanique, Régulateur de vitesse Type 30510 avec Thermostat à horloge Type 30056	Blatt-Nr.: 6 von 11	 Genau mein Klima.
	Projekt-Nr.:			

Tension de réseau 230V
Protection des fusibles sur site.
Voir le tableau «Données électriques» pour plus d'informations.




Resistent Électromécanique Appareil n° 1

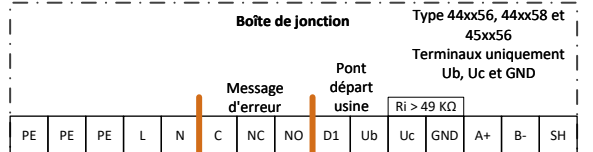





Thermoélectrique Vanne d'arrêt 230 V Fermé sans énergie optionnel



Resistent Électromécanique Appareil n° 2

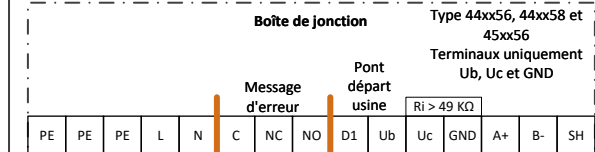

Thermoélectrique Vanne d'arrêt 230 V Fermé sans énergie optionnel

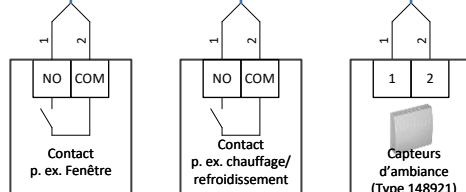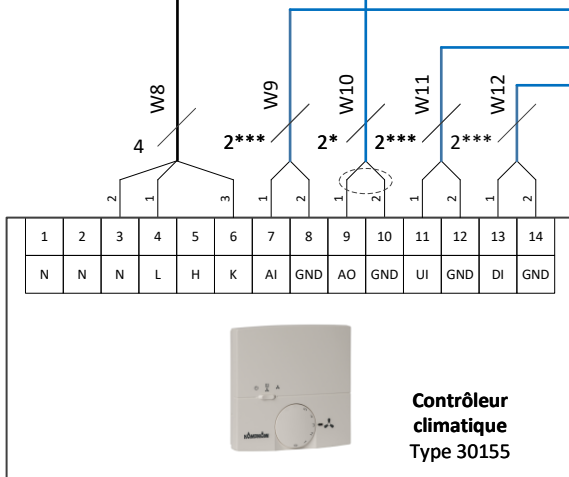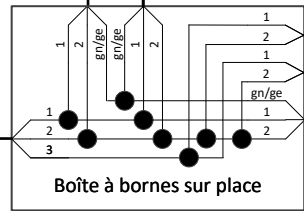


Bearbeiter: Erstelldatum: 06.02.2024	Projekt: Test, Ort	Resistent, électromécanique, 2 fils Actionneur de vanne 230VAC, Ouvrir/Fermer Contrôleur climatique Type 30155	Blatt-Nr.: 7 von 11	
	Projekt-Nr.:			

Tension de réseau 230V
Protection des fusibles sur site.
Voir le tableau «Données électriques» pour plus d'informations.



Tension de réseau 230V			
L	N	PE	
1	2	gn/ge	


Resistent Électromécanique Appareil n° 1

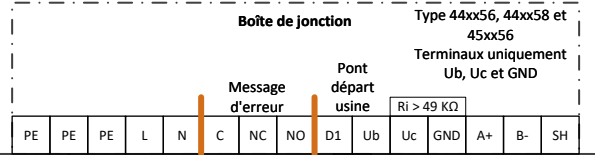


Thermoélectrique Vanne d'arrêt 230 V
Fermé sans énergie optionnel



Resistent Électromécanique Appareil n° 2

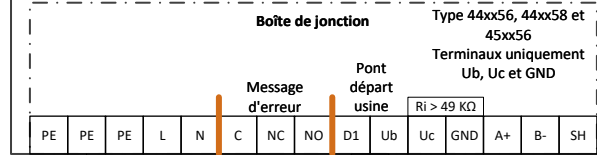

Thermoélectrique Vanne d'arrêt 230 V
Fermé sans énergie optionnel

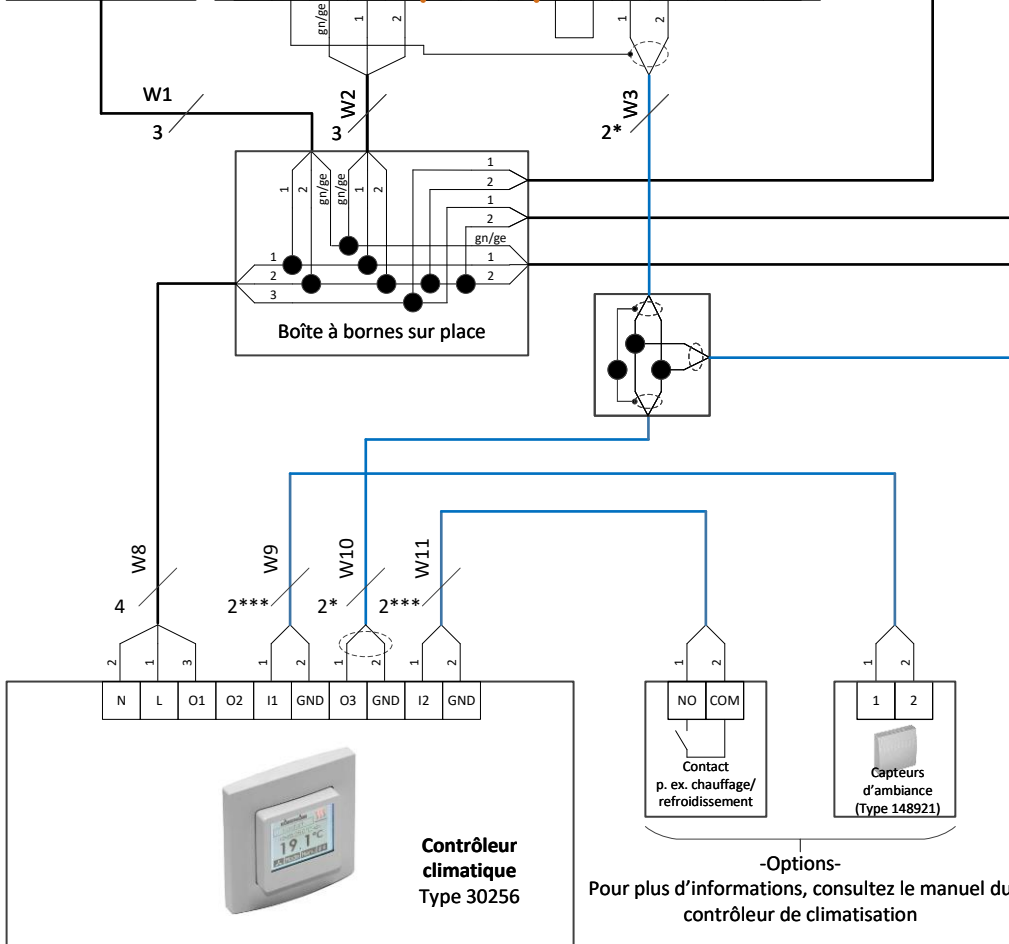


Bearbeiter:	Projekt: Test, Ort
Erstelldatum: 06.02.2024	Projekt-Nr.:

Resistent, électromécanique,
2 fils Actionneur de vanne 230VAC, Ouvrir/Fermer
Contrôleur climatique Type 30256


Blatt-Nr.:
8 von 11



Tension de réseau 230V
Protection des fusibles sur site.
Voir le tableau «Données électriques» pour plus d'informations.




Resistent Électromécanique Appareil n° 1

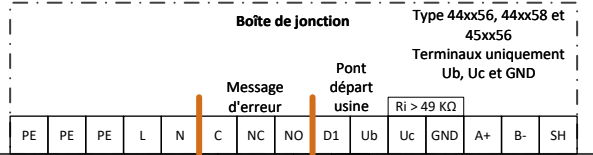


Thermoélectrique Vanne d'arrêt 230 V
Fermé sans énergie optionnel



Resistent Électromécanique Appareil n° 2

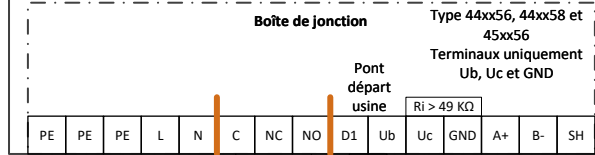


Thermoélectrique Vanne d'arrêt 230 V
Fermé sans énergie optionnel

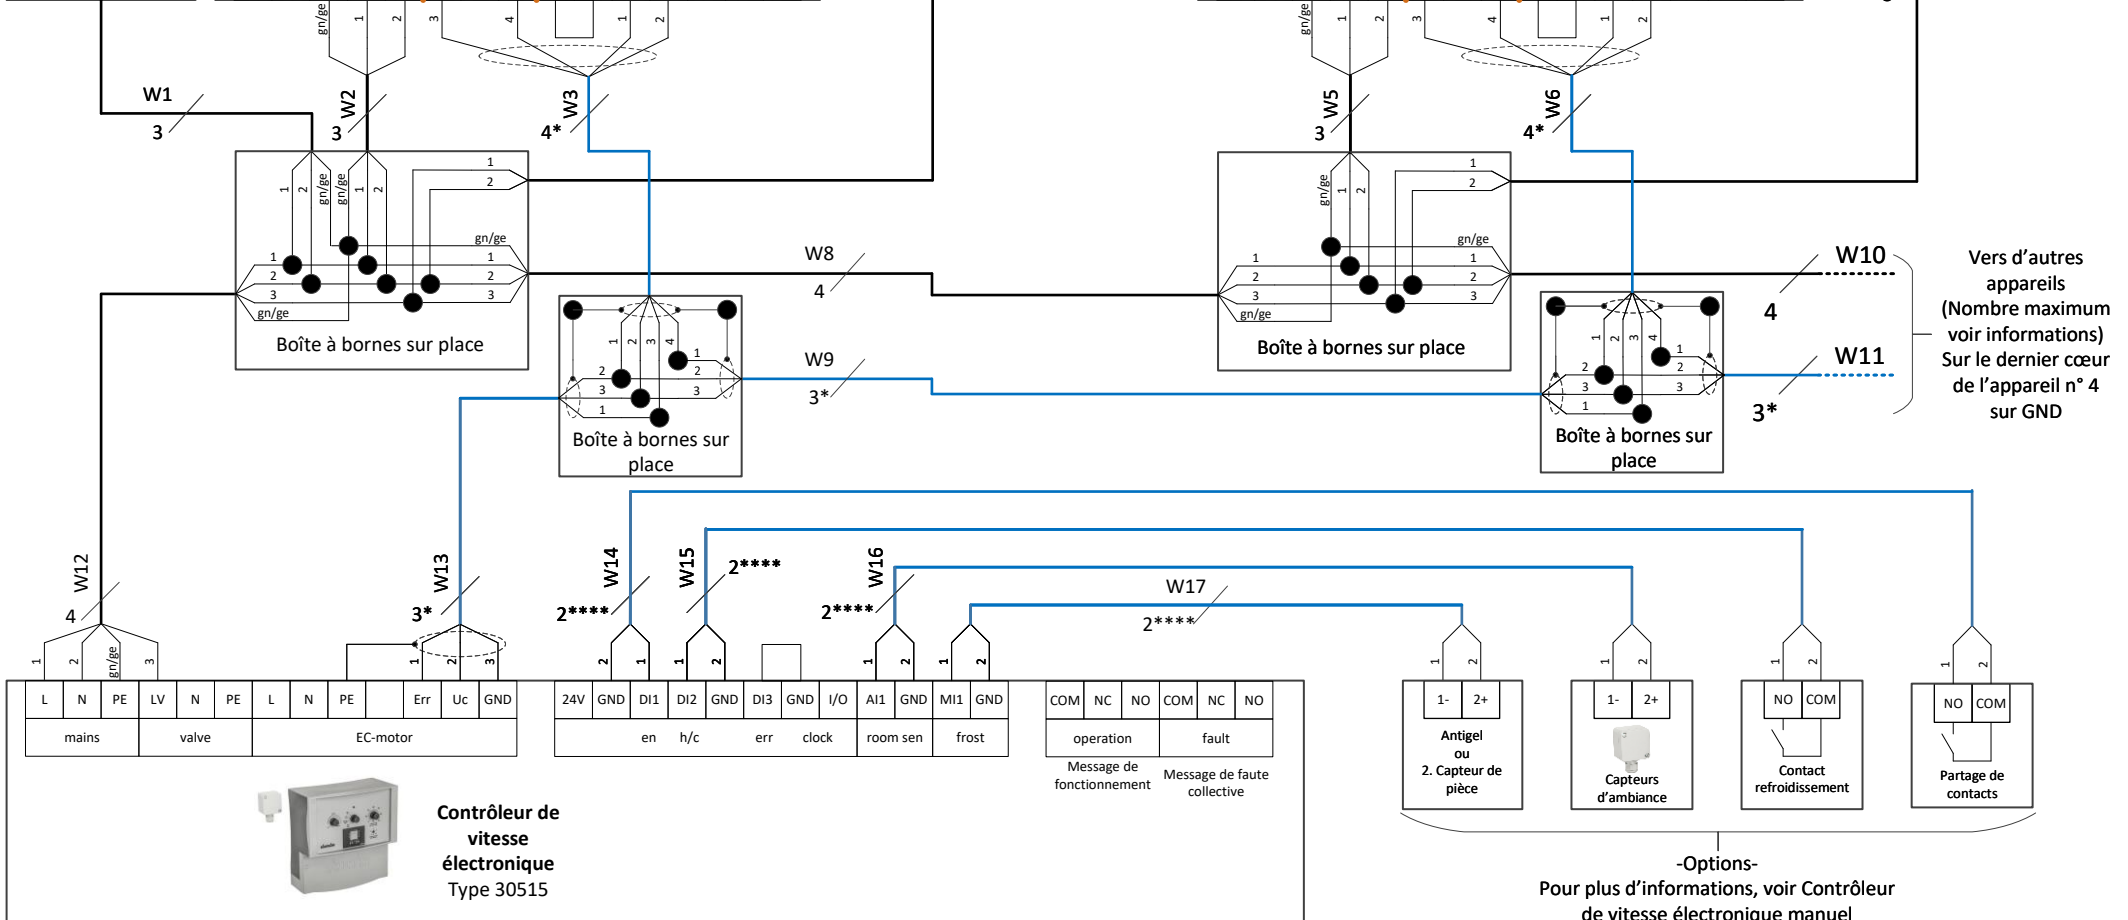


Vers d'autres appareils
(Nombre maximum voir informations)
Sur le dernier cœur de l'appareil n° 4 sur GND

Tension de réseau 230V
 Protection des fusibles sur site.
 Voir le tableau «Données électriques» pour plus d'informations.




Resistant Électromécanique Appareil n° 1

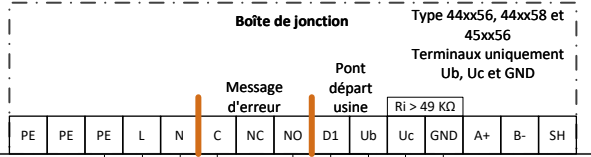



Thermoélectrique Vanne d'arrêt 230 V Fermé sans énergie optionnel



Resistant Électromécanique Appareil n° 2

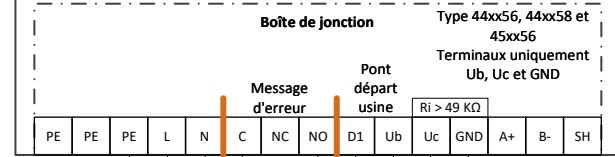

Thermoélectrique Vanne d'arrêt 230 V Fermé sans énergie optionnel

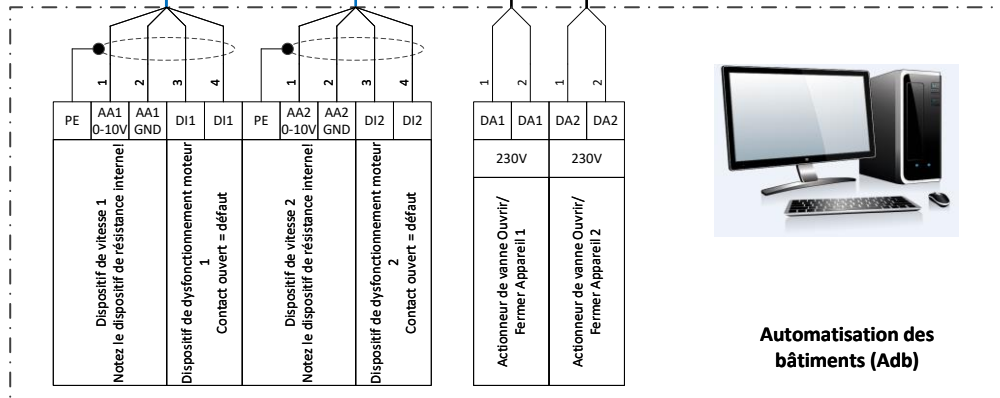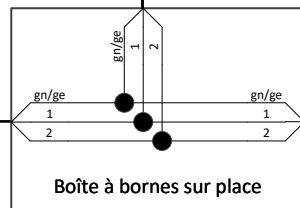

Bearbeiter:	Projekt: Test, Ort
Erstelldatum: 06.02.2024	Projekt-Nr.:

Resistant, électromécanique, Actionneur de vanne 2 fils 230VAC, ouvert/fermé Commande par DDC/Adb

Blatt-Nr.: 10 von 11





Kampmann GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 128-130
49811 Lingen (Ems)

T +49 591 7108-0
E info@kampmann.de

kampmann.fr →

